


### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Doporučení

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

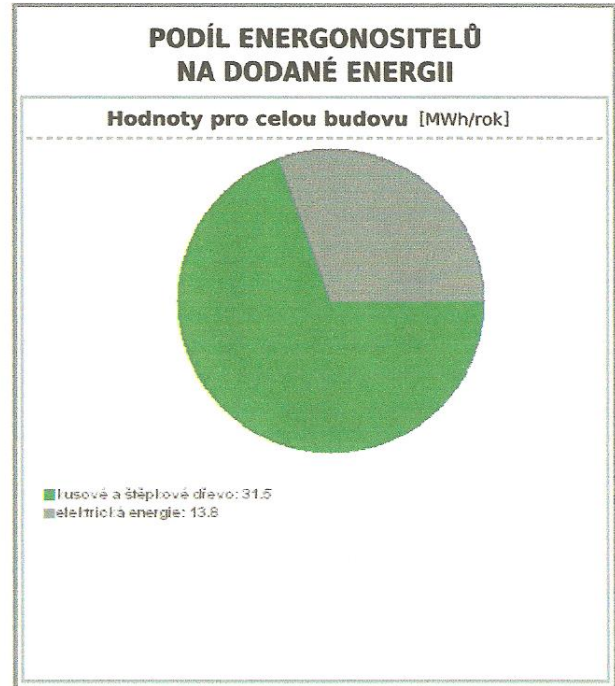

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>A</b>							
<b>B</b>							
<b>C</b>							
<b>D</b>		147				60.5	3.6
<b>E</b>							
<b>F</b>	0.60						
<b>G</b>							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>31.5</b>				<b>13.0</b>	<b>0.8</b>
	MWh/rok						

Zpracovatel: **Jiří Zavadil**  
 Kontakt: **Semtínská 269, 53353, Pardubice**  
**734600190 / zava.kotvina@seznam.cz**

Osvědčení č.: **963**  
 Vyhотовeno dne: **12.8.2018**  
 Podpis: \_\_\_\_\_

číslo dokumentu:

08/12/2018

